Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH Europastraße 11 · D-35394 Gießen · Telefon 06 41 · 9 44 22 - 0	PNr.: 11060/1	Stand: 09/16	Anlage: W 4.2
		Bearbeiter: szi	Blatt:

Gemeinde Mömlingen – Brunnen TB 5 – WSG-Antrag

Aufbereitung der LPV-Daten
Trübungs- und Wasserstandsentwicklung am TB 5

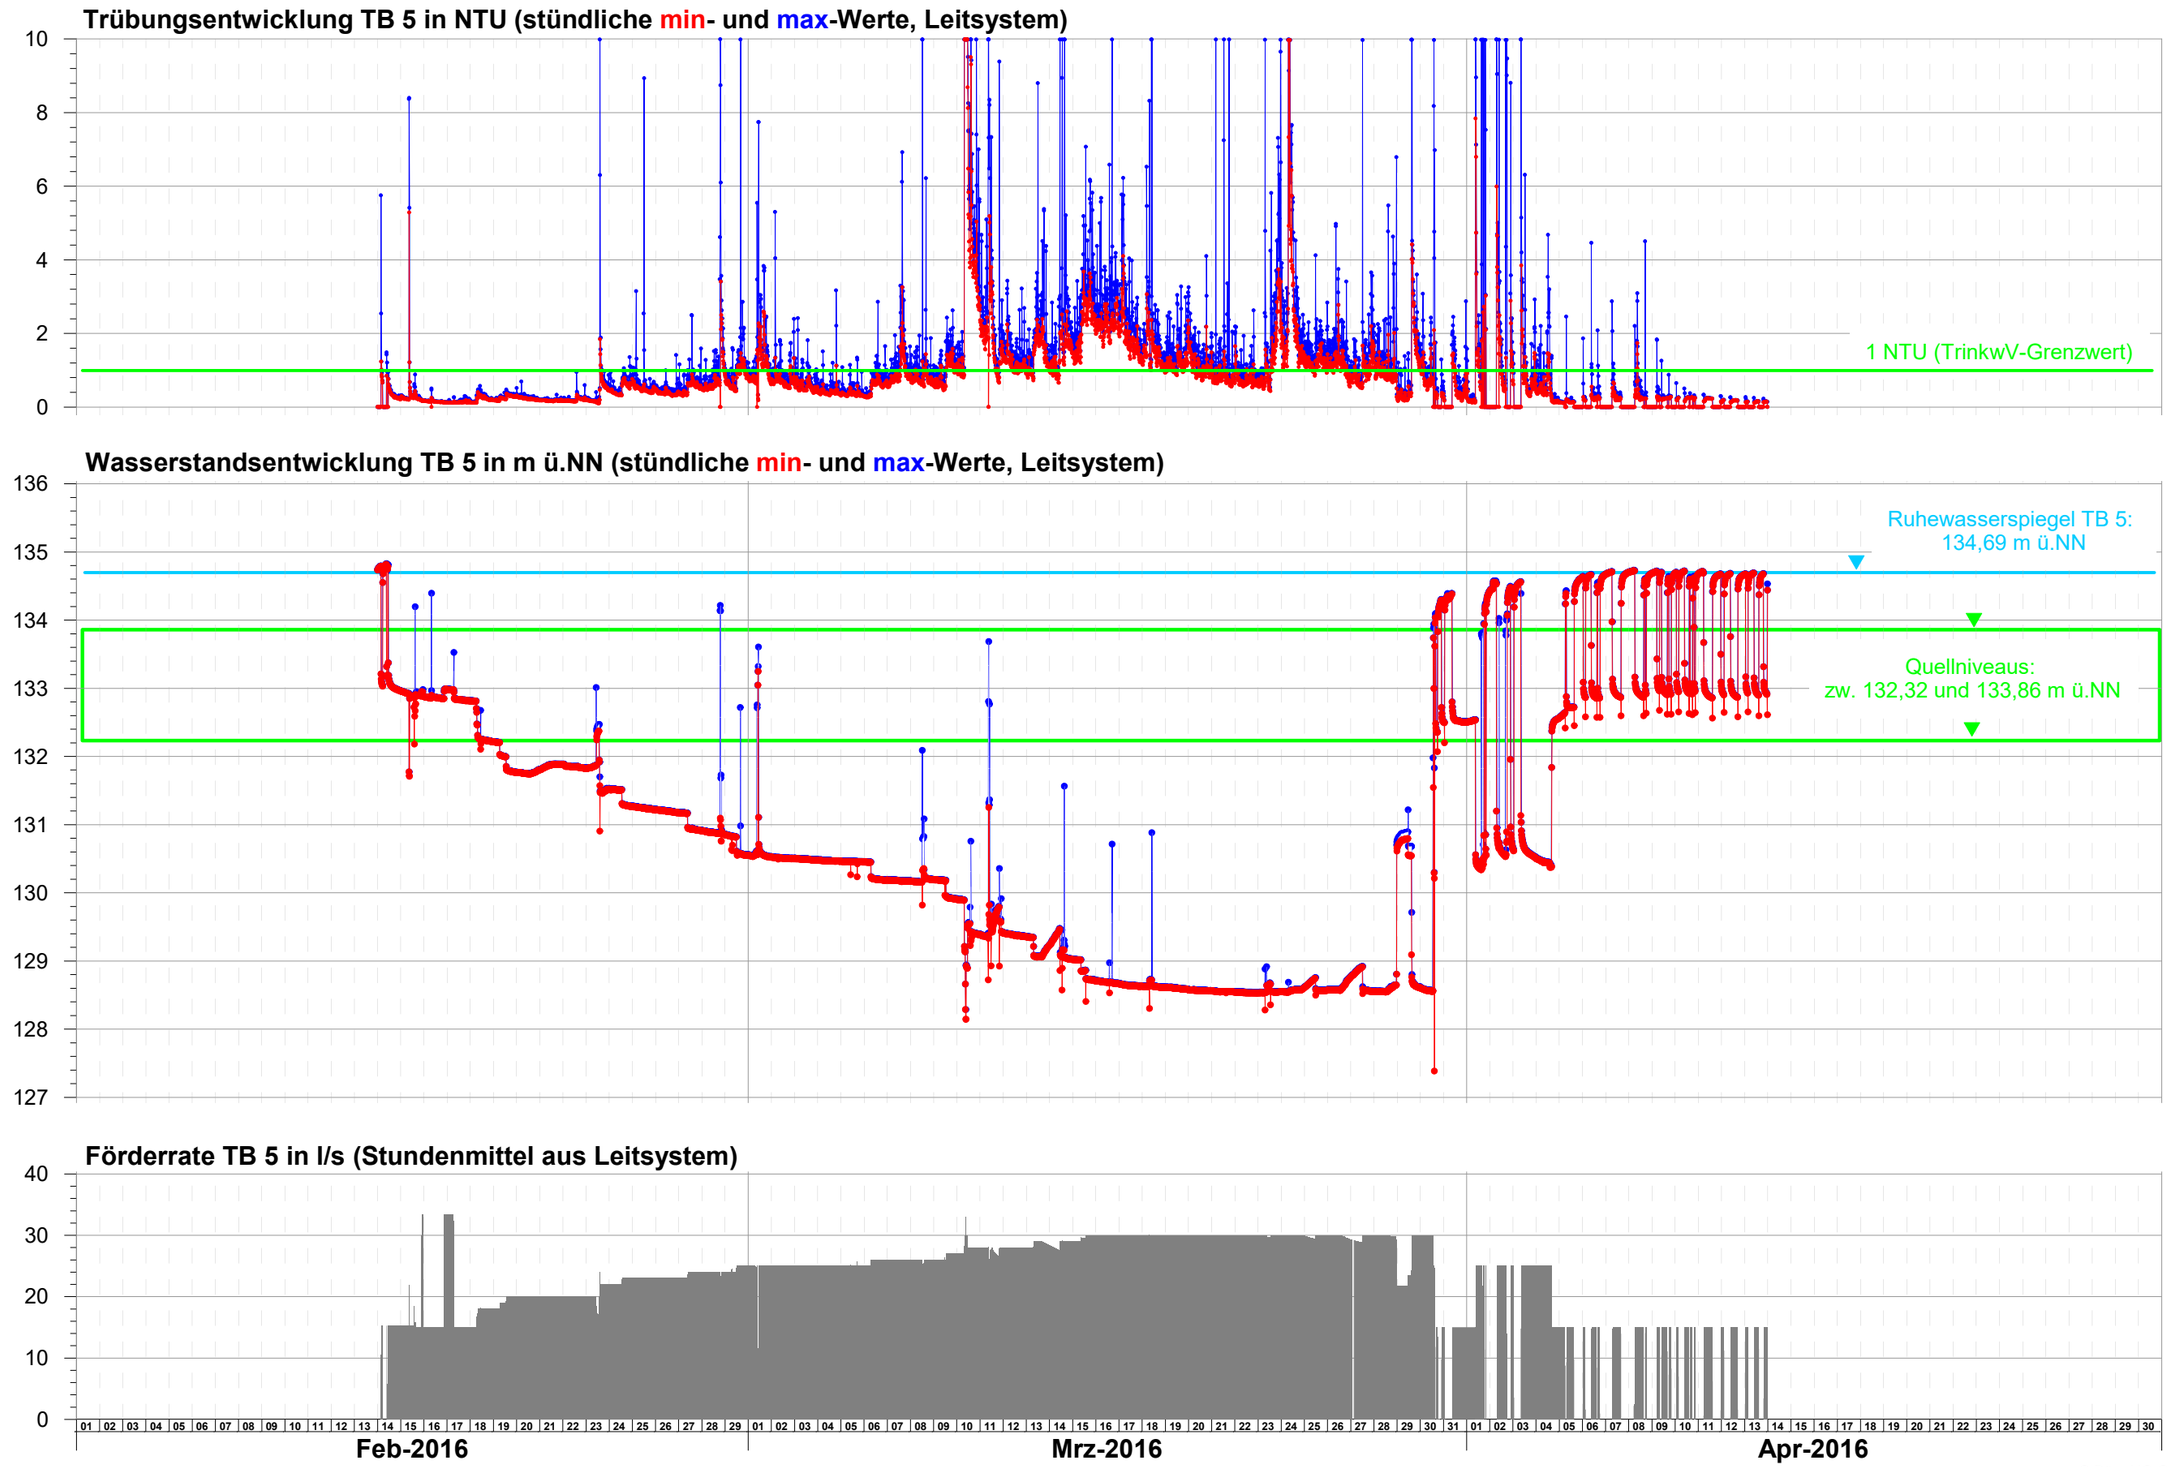

© Büro HG GmbH
P:\Pro2011\11060\WSG-Antrag TB 5\Anlagen\Anl W 4.2.grf