


Gemeinde Mömlingen – Brunnen TB 5 – WSG-Vorschlag Brunnen TB 5

Brunneneinzugsgebiet bei Ansatz einer Entnahmerate von 250.000 m³/a

Maßstab 1:15.000

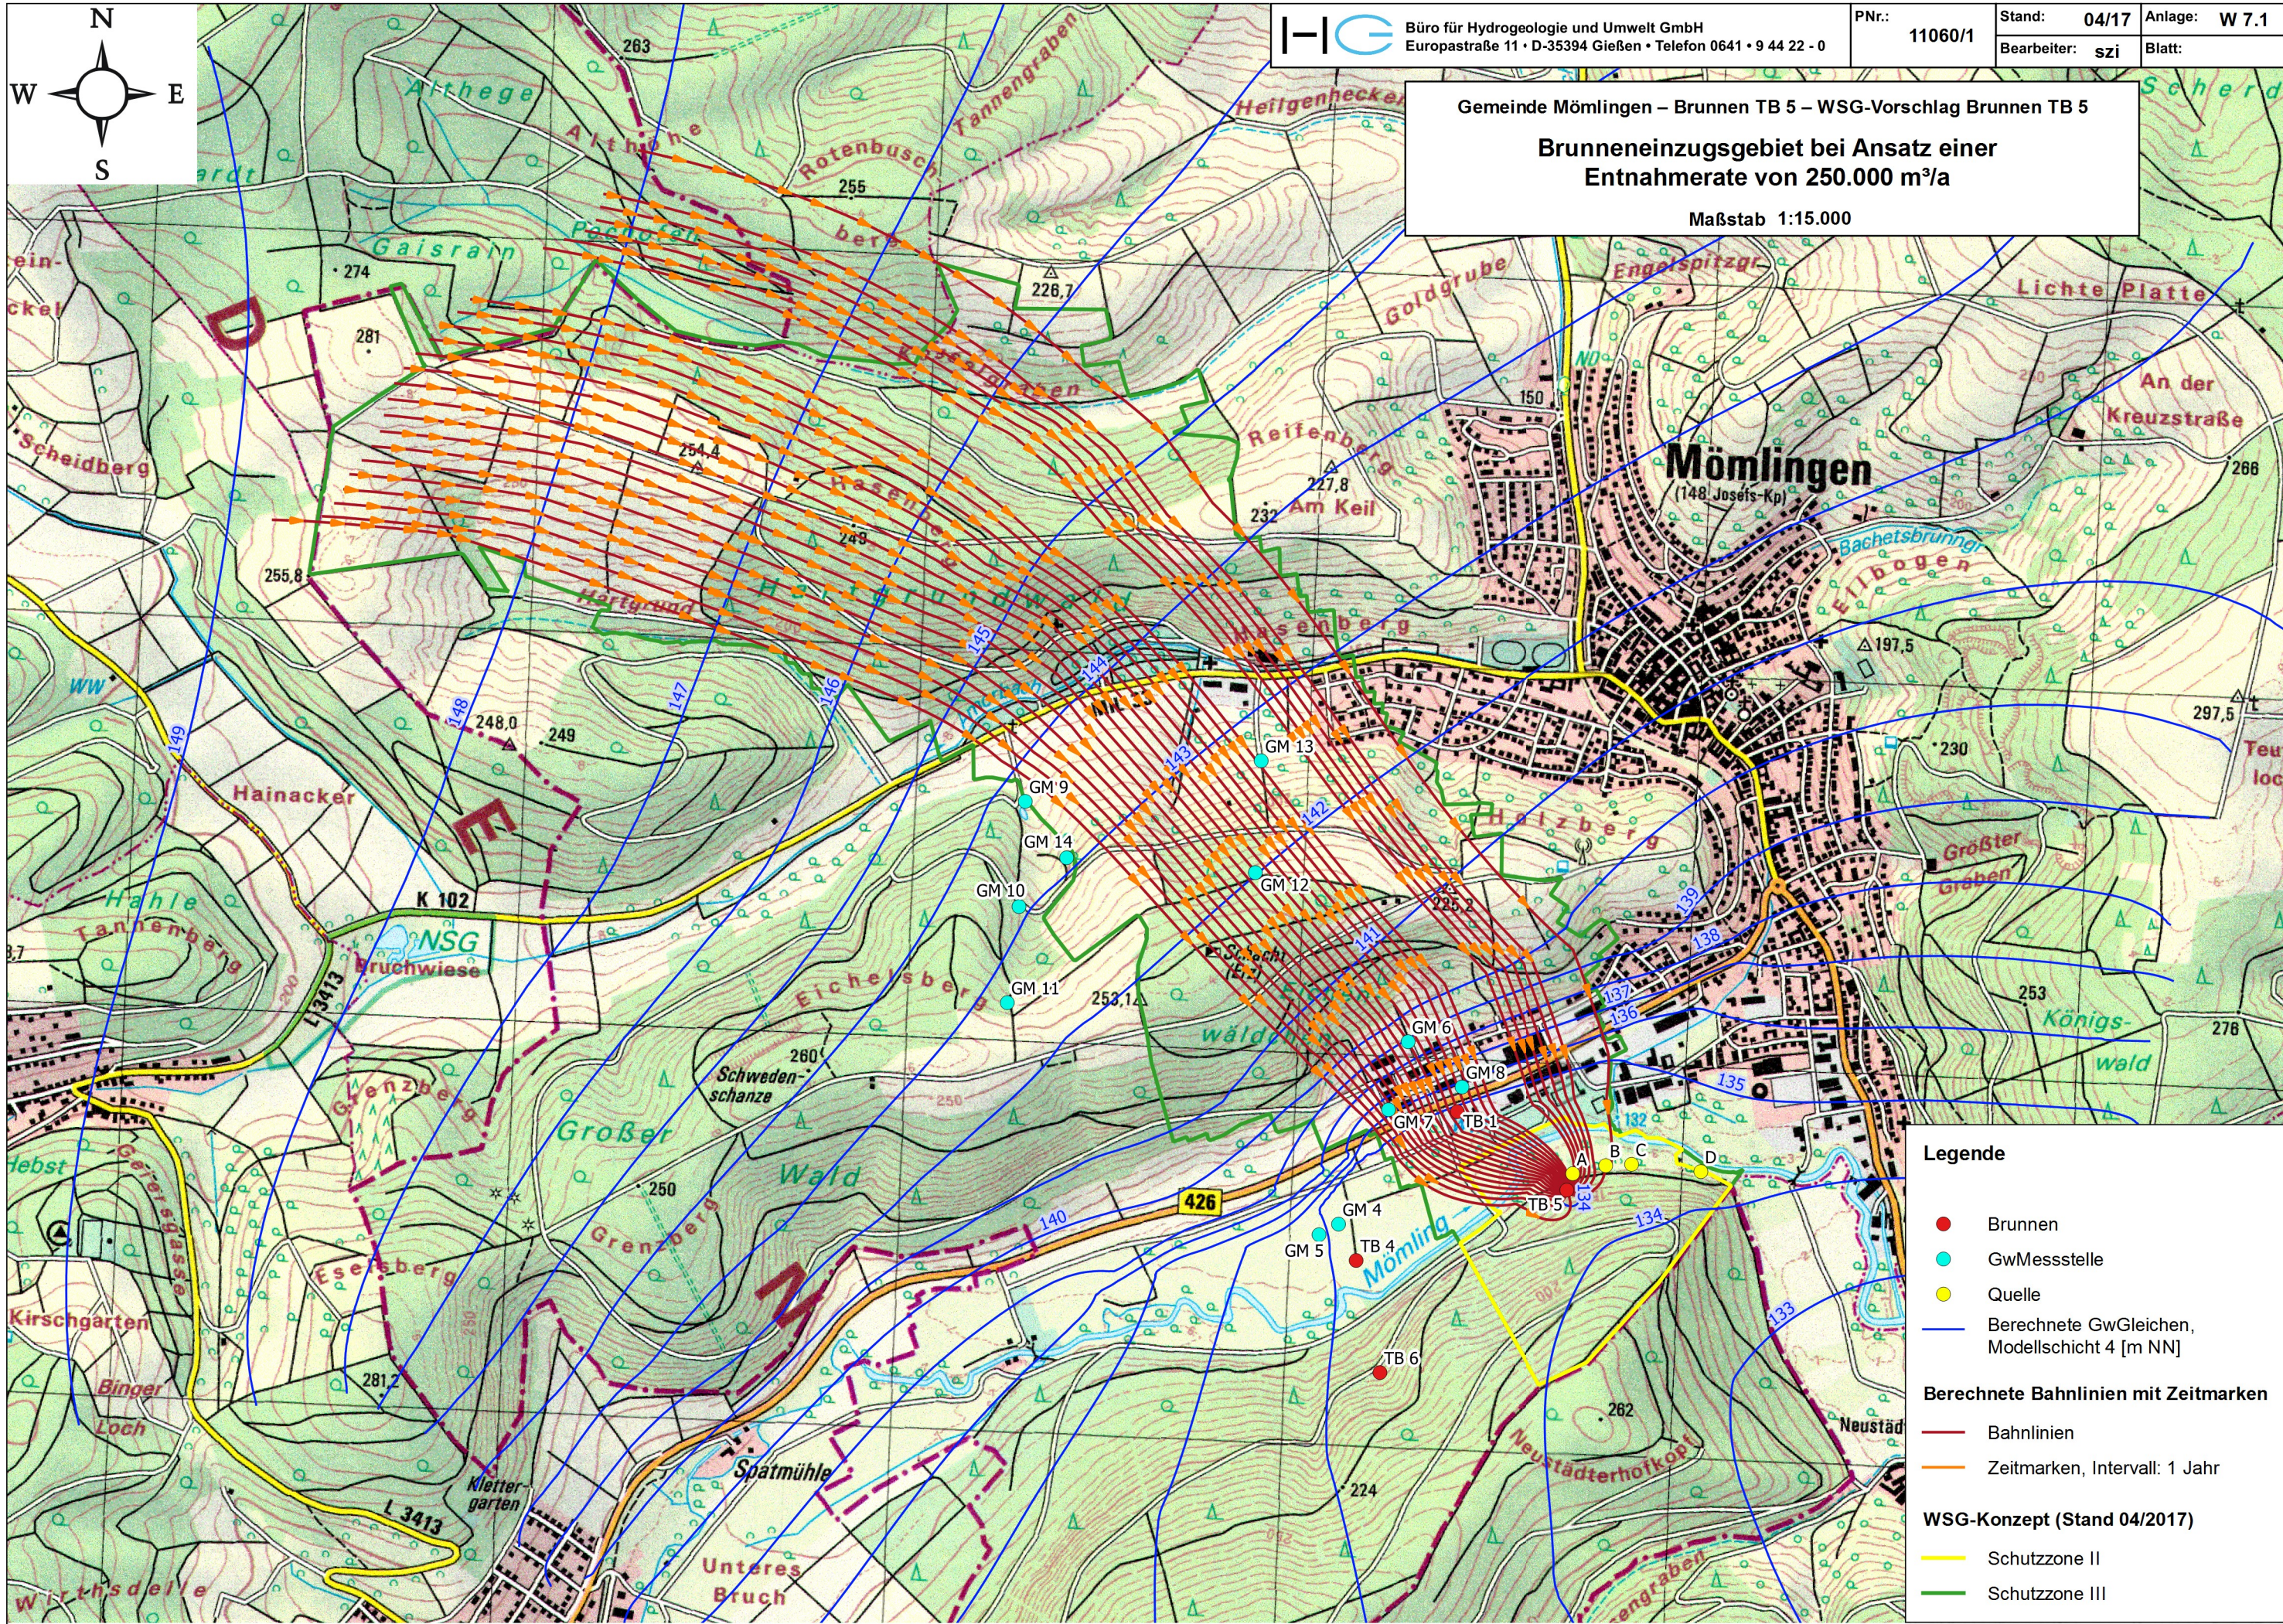

- Legende**
- Brunnen
 - GwMessstelle
 - Quelle
 - Berechnete GwGleichen, Modellschicht 4 [m NN]
- Berechnete Bahnlinien mit Zeitmarken**
- Bahnlinien
 - Zeitmarken, Intervall: 1 Jahr
- WSG-Konzept (Stand 04/2017)**
- Schutzzone II
 - Schutzzone III